


**WEKUSTIK**

**WEKUSTIK Molton gerafft**

Prüfgegenstand Molton  
 Gewebedicke ca. 0,98 mm  
 Flächenmasse ca. 160 g/m<sup>2</sup>

Prüfaufbau Gerafft, 100% Zugabe  
 ohne Umfassungsrahmen  
 Wandabstand 200mm

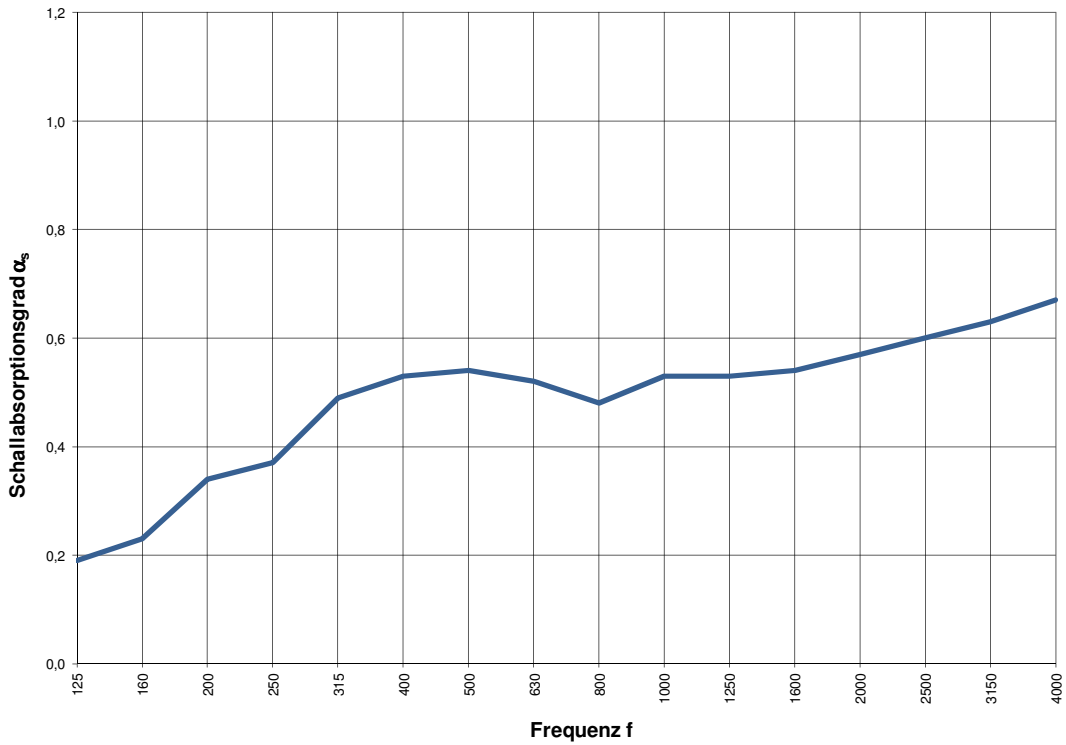

f (Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
$\alpha_s$	0,19	0,23	0,34	0,37	0,49	0,53	0,54	0,52	0,48	0,53	0,53	0,54	0,57	0,60	0,63	0,67
$\alpha_p$	0,21			0,40			0,53			0,51			0,57			0,65

$\alpha_w$ :	0,55
Absorberklasse:	D

NRC:	0,50
SAA:	0,50

Bewertung nach ISO 11654

nach ASTM-C 423

Prüflaboratorium akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025